


## RAPPORT MENSUEL D'AVRIL 2021

### Service Production



#### La répartition de l'eau pour le mois d'avril 2021

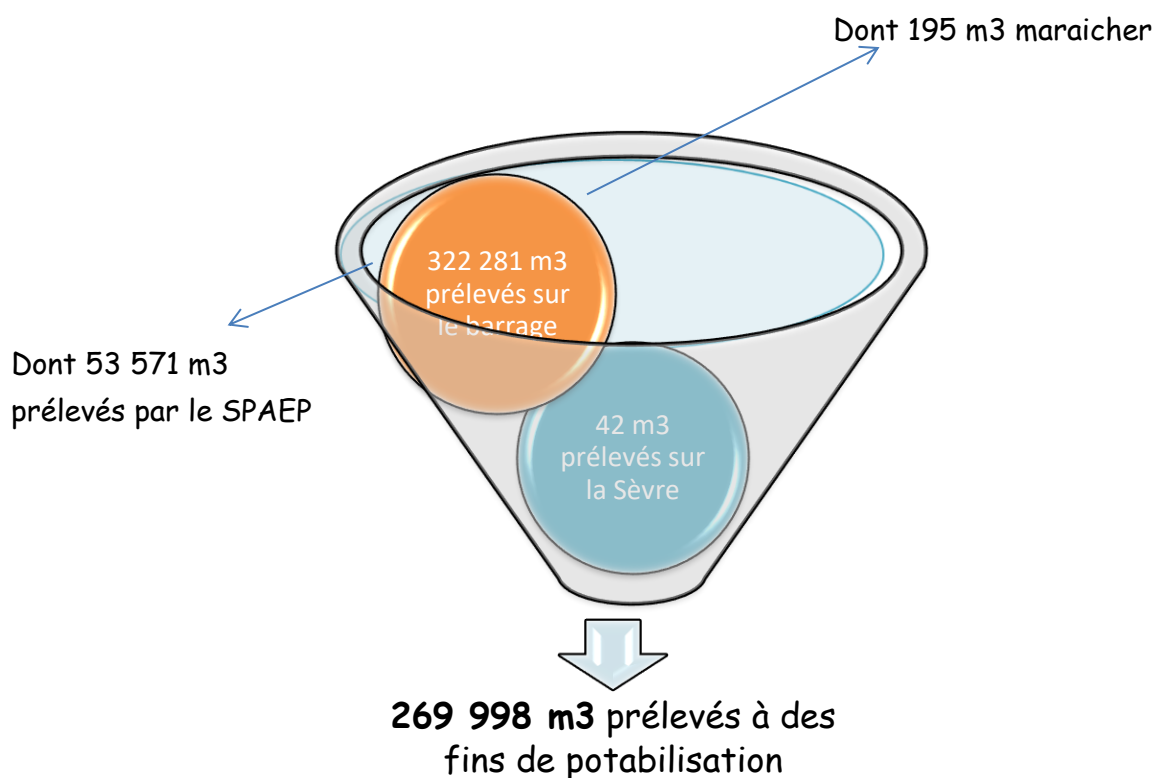

Ce mois-ci, le rendement de la conduite d'eau brute est de 100%, ce qui est excellent.




## Le rendement de l'usine par rapport au mois précédent

Il est par rapport au mois précédent en hausse de 0.8 point passant de 94.90% en mars à 95.70% en avril ceci est en rapport avec le problème de traitement du mois précédent.



## Comparaison des consommations des collectivités en avril 2021

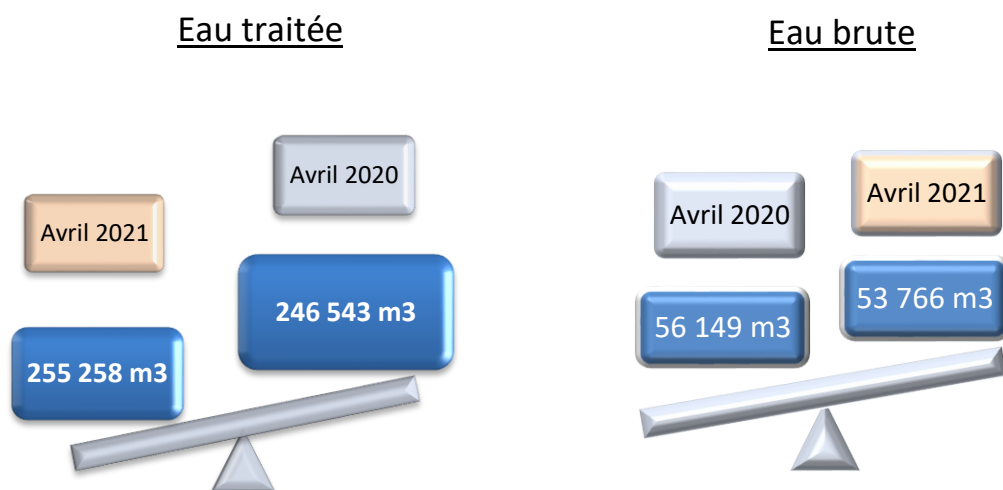

Cette augmentation concerne tous les secteurs exceptés les secteurs de Celles sur Belle, Melle, Saint Vincent la Châtre.



## Comparaison par rapport au mois précédent

Par rapport au mois de mars 2021, la distribution connaît une augmentation de 31.46%. Toutes les collectivités sont concernées par cette augmentation. A noté qu'il y a eu une semaine de plus ce mois-ci par rapport à la relève.



## Conformité des contrôles

Les contrôles réalisés sur l'eau distribuée sont toujours en parfait accord avec les normes en vigueur et les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur les points de livraison sont satisfaisants.

## Service Distribution



### Eau distribuée

Ce mois-ci 252 866 m<sup>3</sup> ont été mis en distribution sur le réseau du SERTAD soit 8 428 m<sup>3</sup> journaliers.



### Travaux effectués

- Relève des compteurs
- Sectorisation Pamproux et Sainte-Néomaye

## Service Production

- Nettoyage des réservoirs de stockage ainsi que les sols et murs de l'usine